PIANTA FONDAZIONI (STATO DI FATTO)

rapp.: 1:50

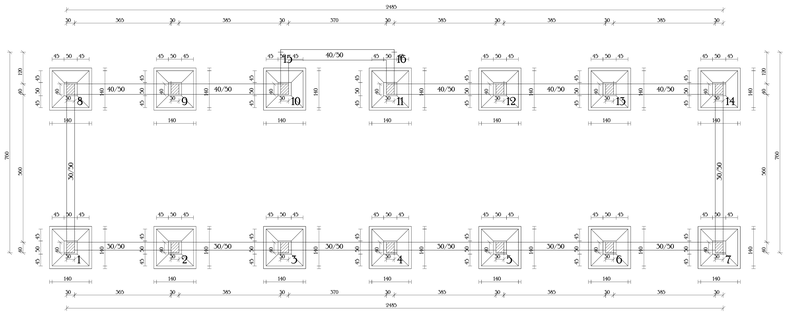

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5 Diametro massimo dell'aggregato = mm 20 Classe di esposizione = XC3 Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO (STATO DI FATTO)

rapp.: 1:50

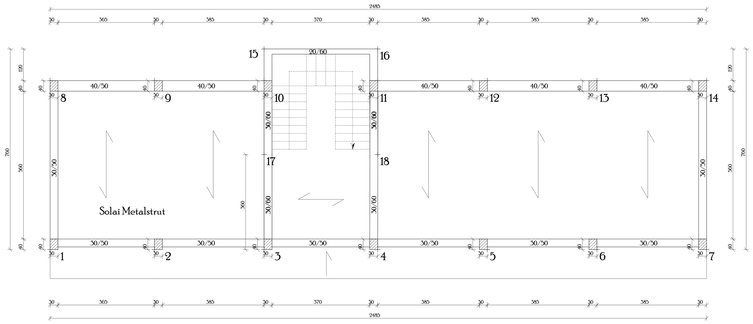

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5 Diametro massimo dell'aggregato = mm 20 Classe di esposizione = XC3 Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

ARMATURE (STATO DI FATTO)

rapp.: 1:100

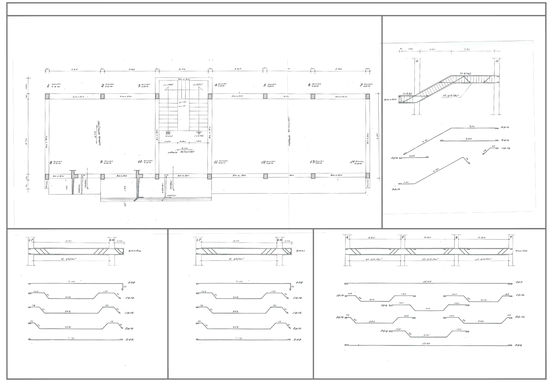

CARPENTERIA COPERTURA (STATO DI FATTO)

rapp.: 1:50

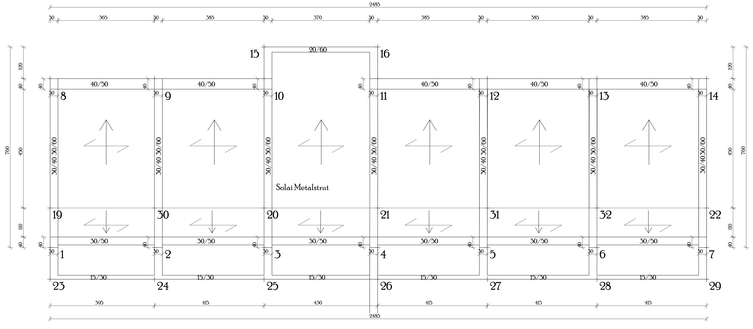

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5 Diametro massimo dell'aggregato = mm 20 Classe di esposizione = XC3 Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

COMUNE DI BONEA
(Provincia di Benevento)

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA CASA COMUNALE

PIANTA FONDAZIONI - CARPENTERIE - ARMATURE (STATO DI FATTO)

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

DATA: **DICEMBRE 2014**

ALLEGATO: **n° D6 S**

UBICAZIONE: **VIA CARRE**

IL PROGETTISTA
(arch. Salvatore Izzo)